



Curitiba-PR, 12 de Janeiro de 2016

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES GOMPO S.A. S/A

Av. Dr. Antônio Carlos, 100

Análise de Proposta Técnica nº 002/16

Prezado Senhor,

A Comissão Técnica exigiu-se no item 4.1.2 do Volume II do edital. No entanto, a Comissão Técnica, após a entrega, foi suficiente para análise da proposta apresentada, sendo aceita para o processo licitatório.

Presidente da Comissão Técnica

Presidente da Comissão Técnica

Mestre de Obras

Presidente da Comissão Técnica

Presidente da Comissão Técnica

16

# AVULSO TÉCNICO

## CONDIÇÕES DE ENVIO PARA O LABORATÓRIO


1. O material deve ser enviado em embalagem adequada, protegida contra danos físicos e químicos.

### PRIMEIRA

1.1. O material deve ser enviado em embalagem adequada, protegida contra danos físicos e químicos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### PRINCIPAIS

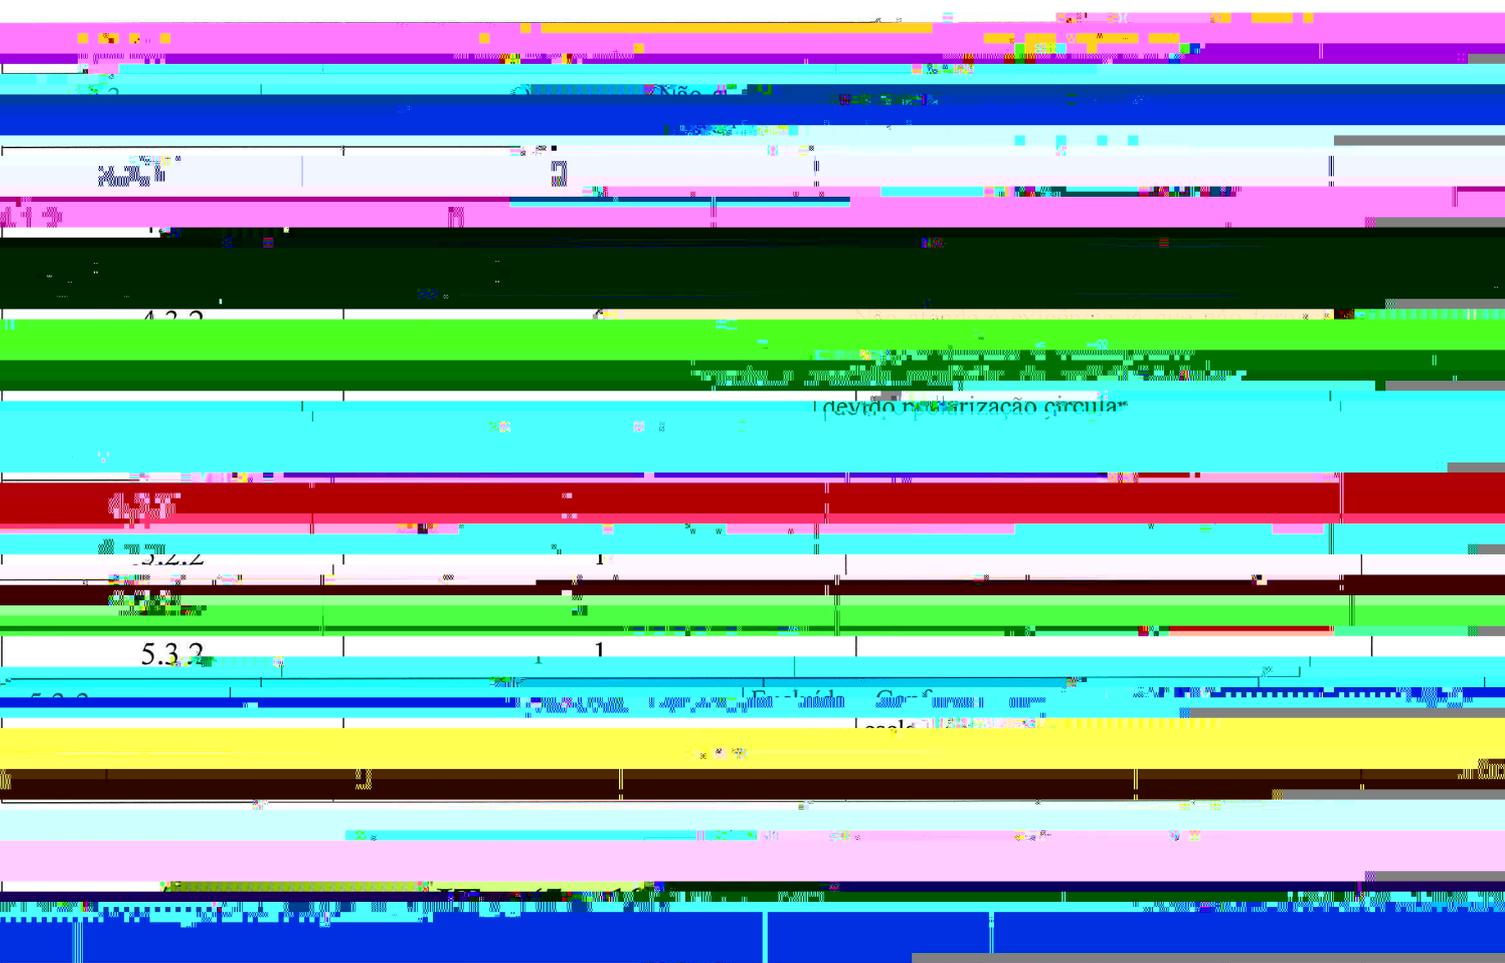

Handwritten notes and a signature.

Handwritten signature.

Handwritten notes and a signature.